


Materiais Elétricos de 15 a 36kV

- Acessórios para Cabines Primárias e Cubículos
- Transformadores, Disjuntores, Cabos e Terminações
- Equipamentos de Segurança NR10
- Rede Aérea de Distribuição e Rede Compacta
- Skid e Soluções Fotovoltaicas



Acesse nosso site: www.mediatensao.com.br

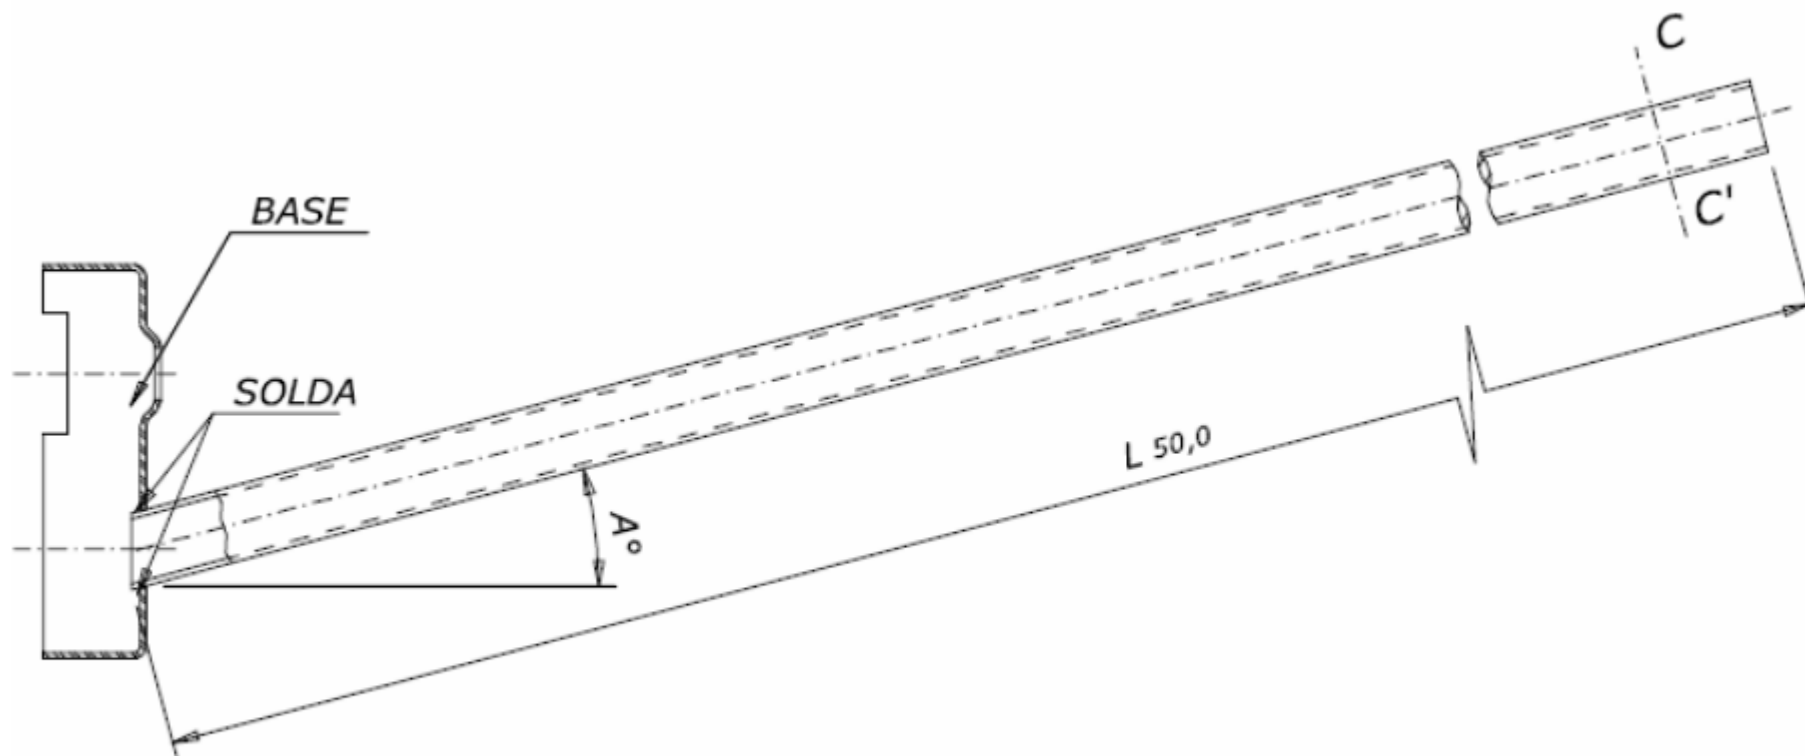

Materiais Elétricos de 15 a 36kV

- Acessórios para Cabines Primárias e Cubículos
- Transformadores, Disjuntores, Cabos e Terminações
- Equipamentos de Segurança NR10
- Rede Aérea de Distribuição e Rede Compacta
- Skid e Soluções Fotovoltaicas

Acesse nosso site: www.mediatensao.com.br

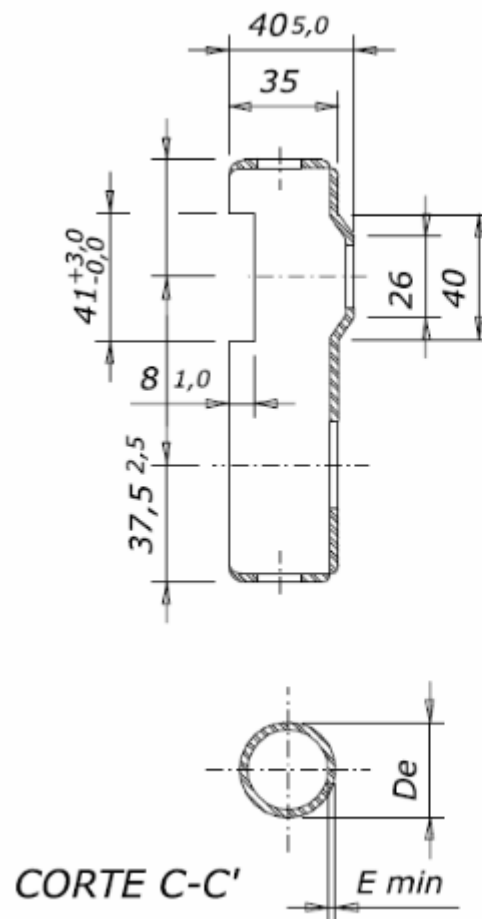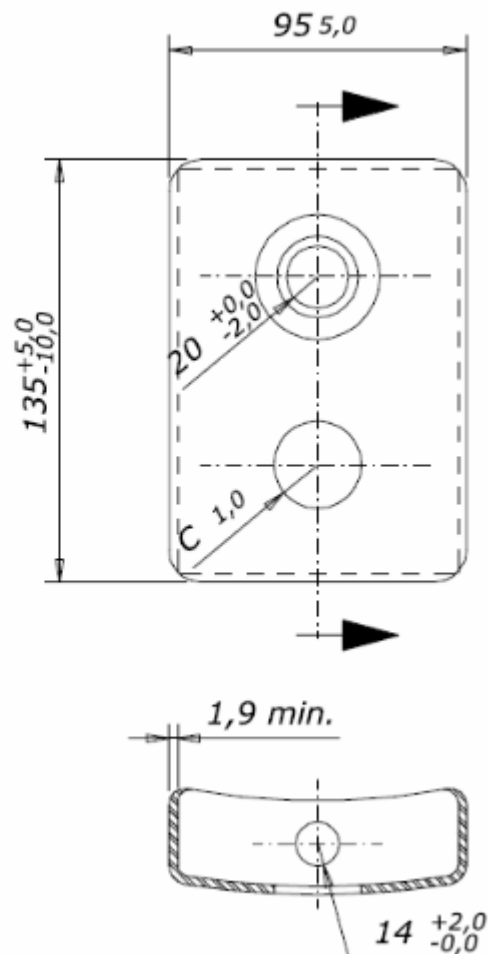

Materiais Elétricos de 15 a 36kV

- Acessórios para Cabines Primárias e Cubículos
- Transformadores, Disjuntores, Cabos e Terminações
- Equipamentos de Segurança NR10
- Rede Aérea de Distribuição e Rede Compacta
- Skid e Soluções Fotovoltaicas

Acesse nosso site: www.mediatensao.com.br

ITEM	L	ØC	ØDe	E min.	ANGULO	PROJETO
1	1000	25,4	25,4	2,2	15°	
2	1500	25,4	25,4	2,2	15°	
3	1500	35	48,0	3,0	20°	
4	1000	31,7	31,7	2,2	15°	
5	1500	31,7	31,7	1,5		RELUZ
6	1800	25,4	25,4	2,2		
7	1500	33,5	33,5	2,2 / 3,0		
8	2000	25,4	25,4	2,0		
9	1000	33,5	33,5	2,0	20°	
10	1000	35	48	2,0	15°	
11	200	35	48	2,0	15°	

NOTAS:

- 1 - MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020.*
- 2 - ZINCAR A QUENTE CONFORME NORMAS ABNT-NBR's 6323, 8158 (TAB.01), 7397, 7398, 7399 E 7400.*
- 3 - MARCA "MECRIL + MES E ANO DE FABRICACAO" COM 10mm EM BAIXO RELEVO.*
- 4 - RESISTENCIAS MECANICAS CONFORME NORMA ABNT PROJETO 3:513.04.002/1990 - FIG.35a - F5.*
- 5 - AS PECAS DEVEM SER ISENTAS DE REBARBAS E CANTOS VIVOS.*