



DESENHOS OU DADOS TÉCNICOS ORIENTATIVOS.

PODEM SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

Materiais Elétricos de 15 a 36 kV

- Acessórios para Cabines Primárias e Subestações
- Transformadores, Disjuntores, Cabos e Terminações
- Estrados de Borracha e Luvas Isolantes
- Equipamentos de Segurança NR10
- Rede Aérea de Distribuição e Rede Compacta

Acesse nosso site: www.mediatensao.com.br

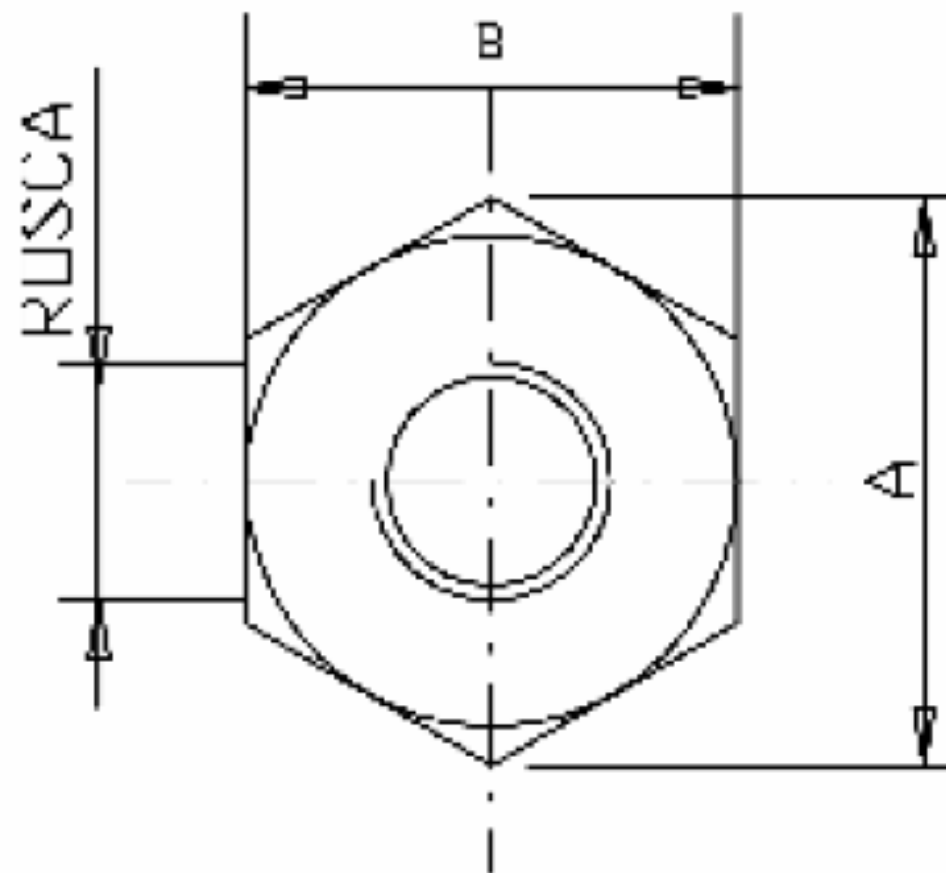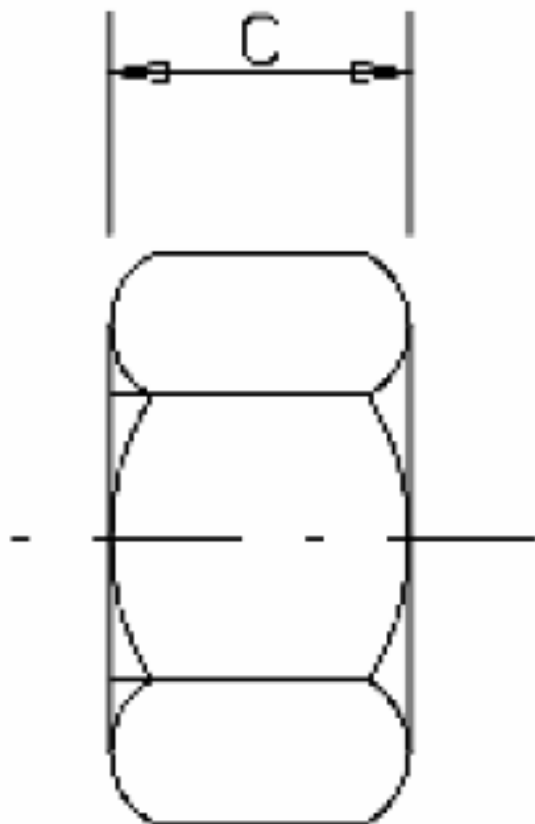

DESENHOS OU DADOS TÉCNICOS ORIENTATIVOS.

PODEM SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

Materiais Elétricos de 15 a 36 kV

- Acessórios para Cabines Primárias e Subestações
- Transformadores, Disjuntores, Cabos e Terminações
- Estrados de Borracha e Luvas Isolantes
- Equipamentos de Segurança NR10
- Rede Aérea de Distribuição e Rede Compacta

Acesse nosso site: www.mediatensao.com.br

ROSCA M10X1,5 CLASSE 7H						
PEÇA N°	A	B	C	De	Dp	Di
SEXT. M10	18,72	16,73 17,00	8,00 7,64	10,00	9,026 9,250	8,376 8,751

ROSCA M12X1,75 CLASSE 7H						
SEXT. M12	20,88	18,67 19,00	9,64 10,00	12,00	10,863 11,113	10,106 10,531

ROSCA M16X2 CLASSE 7H						
SEXT. M16	26,17	23,67 24,00	12,57 13,00	16,00	14,701 14,966	13,835 14,310

ROSCA M20X2,5 CLASSE 7H						
SEXT. M20	32,95	29,67 30,00	15,671 16,00	20,00	18,376 18,656	17,294 17,854

ROSCA M10-1,5 CLASSE 7H - PARA PARA-FUSO REGULADOR						
SEXT. M10	15,95	14,00 14,29	11,66 12,15	10,00	9,026 9,250	8,376 8,751

DESENHOS OU DADOS TÉCNICOS ORIENTATIVOS.

PODEM SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

Materiais Elétricos de 15 a 36 kV

- Acessórios para Cabines Primárias e Subestações
- Transformadores, Disjuntores, Cabos e Terminações
- Estrados de Borracha e Luvas Isolantes
- Equipamentos de Segurança NR10
- Rede Aérea de Distribuição e Rede Compacta

Acesse nosso site: www.mediatensao.com.br

NOTAS:

- 1 - MATERIAL: ABNT 1010 A 1020.
- 2 - ZINCAR A QUENTE CONFORME NORMAS ABNT-NBR's 6323, 7057, 7090, 7099, 7400.
- 3 - ROSCA CONFORME ABNT- NBR 9525 / 1986 CLASSE 7H. FAZER A ROSCA DEPOIS DE GALVANIZAR.
- 4 - DIMENSÕES DA PORCA CONFORME DIN-557, DIN-267 E NBR 8159 / 1984.
- 5 - RESISTÊNCIAS MECÂNICA ABNT-NBR 8159 / 1984.
- 6 - A ROSCA E A DIMENSÃO B, DEVEM SER CONSÊNTRICOS DENTRO DE 1MM
- 7 - AS PEÇAS DEVEM SER INSENTAS DE REBARBAS E CANTOS VIVOS.